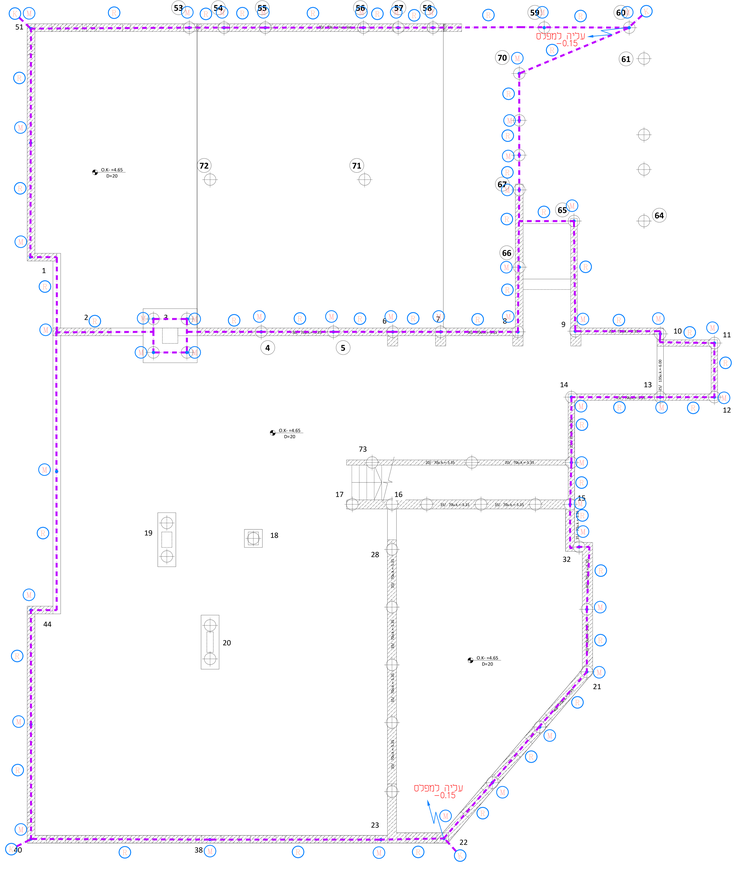

מקרא:

- מבנה ציבורי ממוגן פרדה בעגול בקוטר 10 מ"מ
- יציאת חוץ – ברזל עגול מגולבן 10 מ"מ ארוך 0.6 מ' מעבר פני הבקרקע בתוך קופסא מטוריית מוגנת נגד מים
- חיבור מרבית היסוד למבנה הציבורי (אפשר להשתמש בברזל היזיון בתנאי שקטרו גדול מ– 10 מ"מ)
- חיבור בין מבנה הציבורי של בניה חדשה לברזל זיון של מבנה קיים
- יציאה רפס הטוואות פומצ'ארים ע"י ברזל שטוח מגולבן בחתך 100 מ"מ כנדרש ע"י חברת חשמל, אורך היציאה 1.2 מ' מעבר פני רצפה אלא אם צוין אחרת
- עלייה מהבנה הציבורי
- חיבור נמים

ביצוע הבנות לכניסת צנרת עבור חוות מח"מ, בזק ומי"מ עד לחלח (מיקום מדויק של הבנות לפי תוכנית אדריכלות

כיווני חוות לתאום עם חח"מ,בזק מדור תצפ"מ

הערות :

1. מבנה הארקת יסוד לפי קובץ התקנות מס' 4271 במהדורתו המעודכנת
2. אסור רפוע ביזון הקונסטרוקטיבי בזמן ביצוע הרחובים של הארקה
3. מבנה הציבורי תבוצע בקורות היסוד של המפלס הנמוך ביותר של המבנה

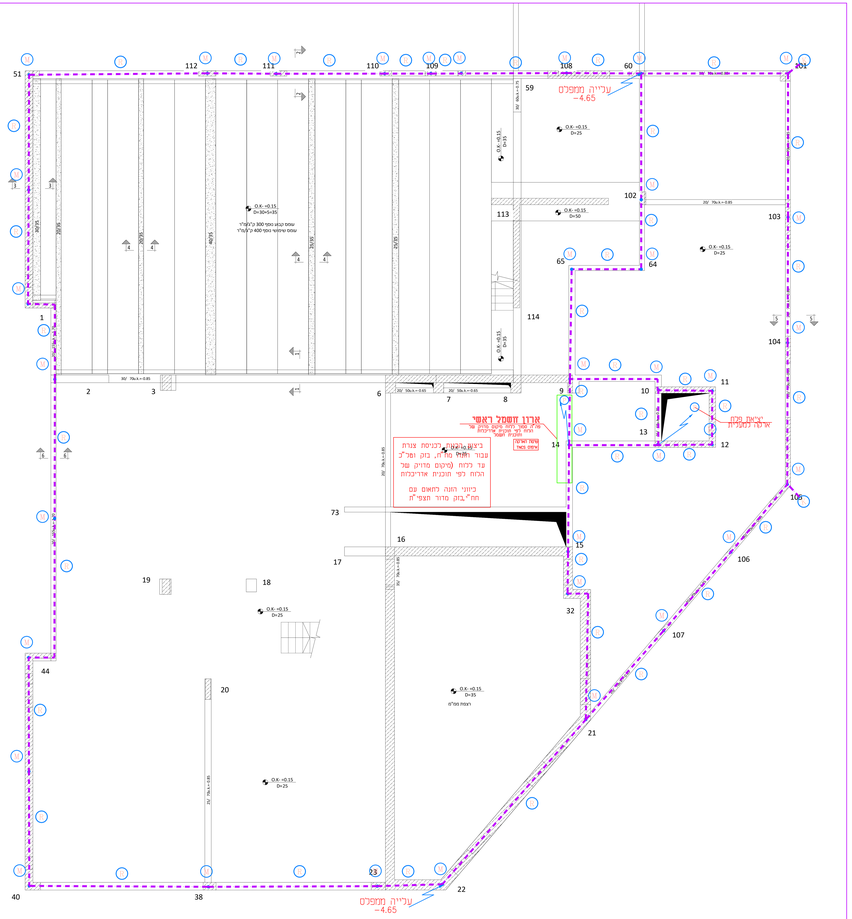

מדינת ישראל	מדינת ישראל		
מדינת ישראל	מדינת ישראל		
מדינת ישראל	מדינת ישראל		